




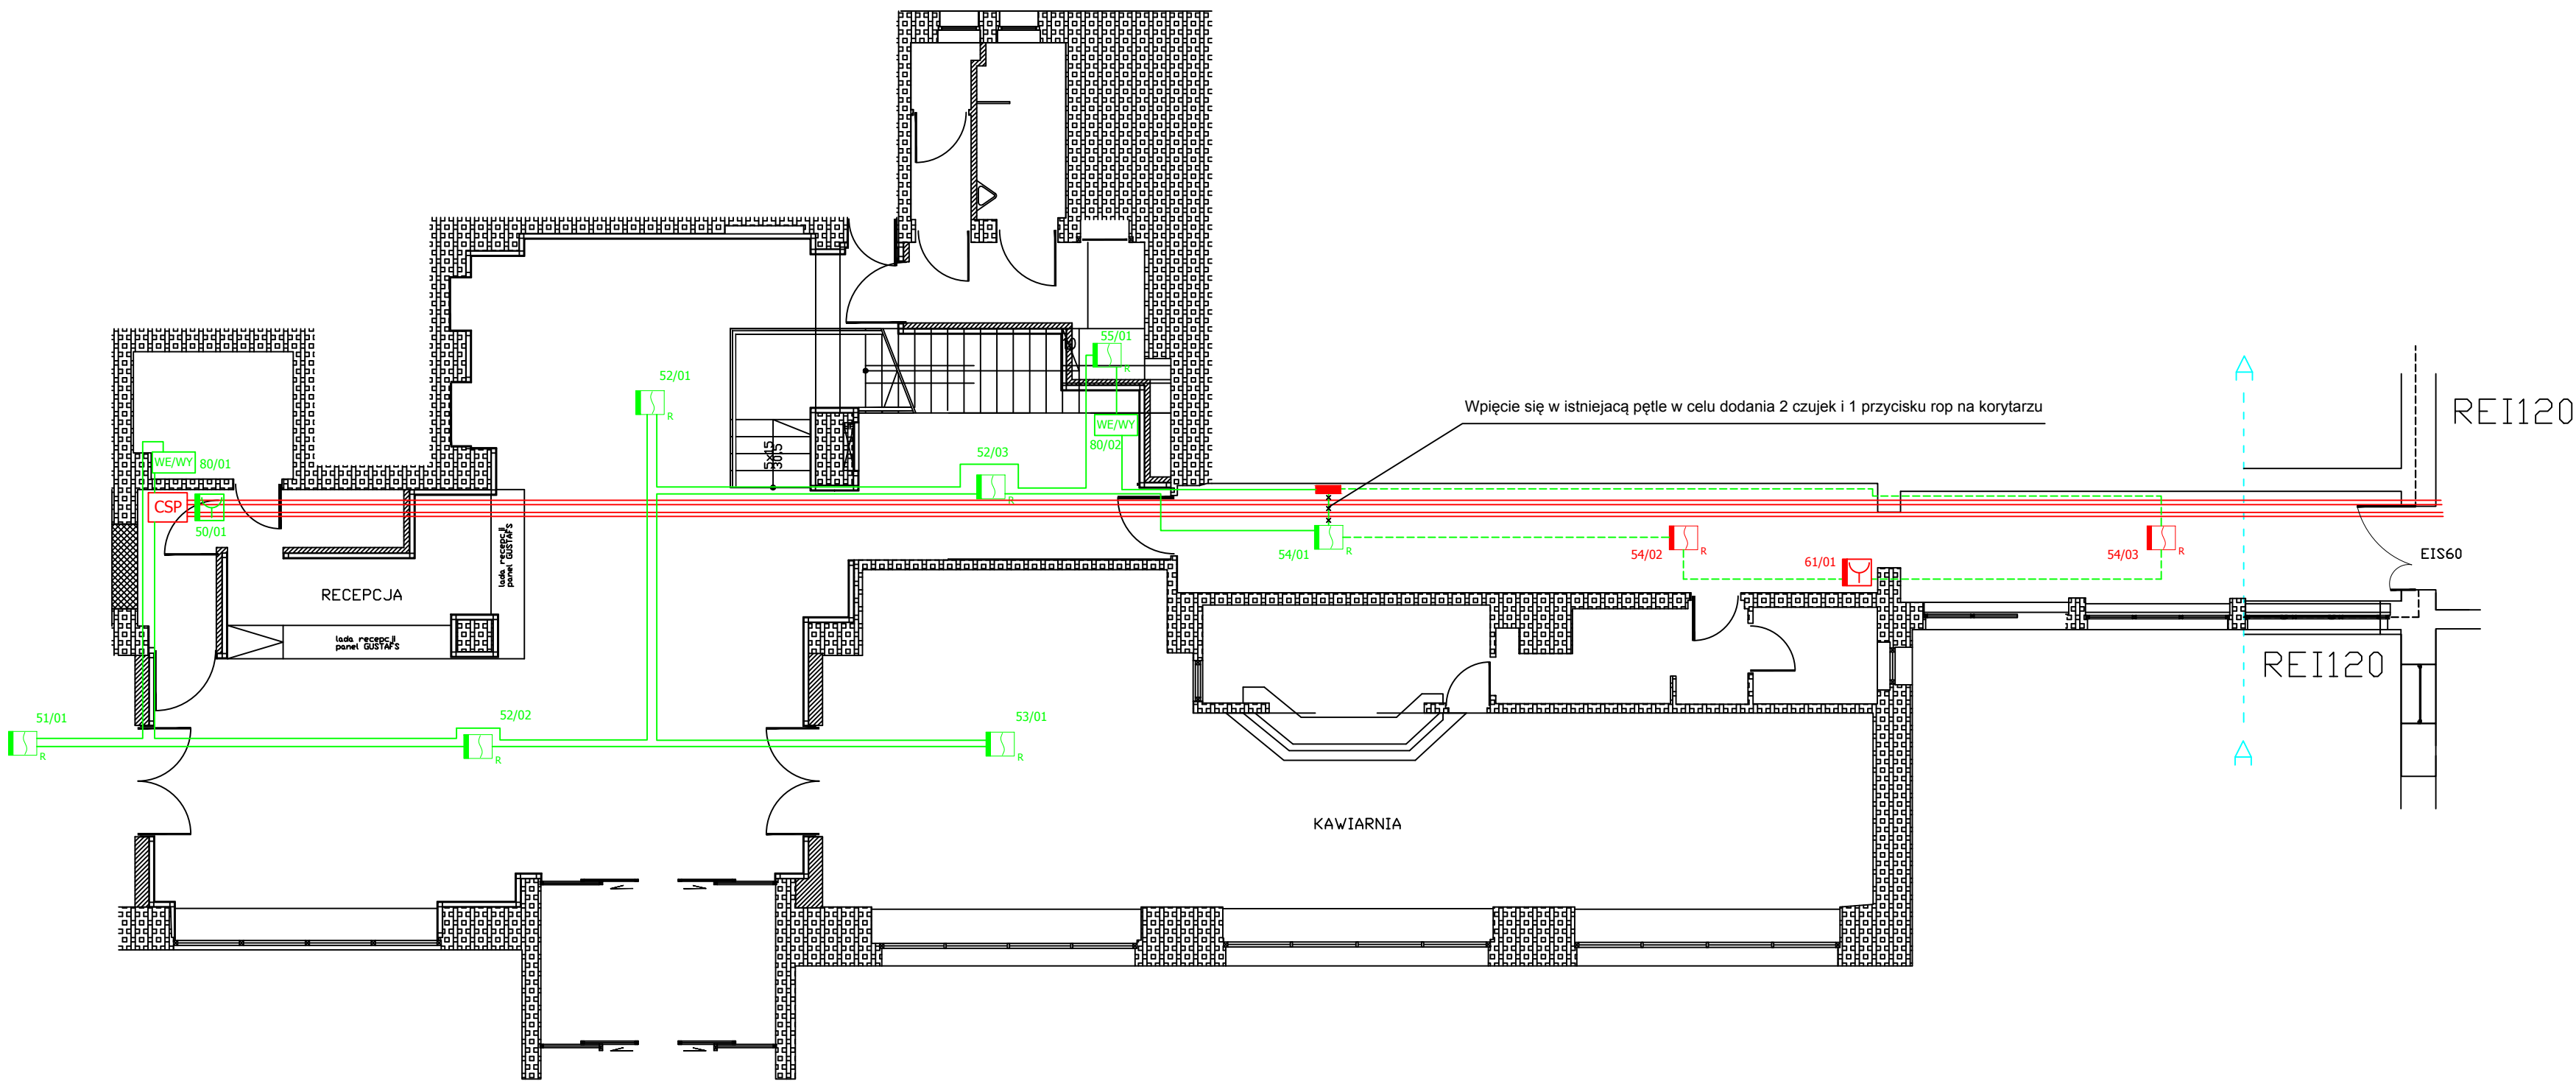



LEGENDA	
	Centrala sygnalizacji pożaru IQ8 Control M
	Optyczna czujka dymu serii IQ8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy RDP IQ8
	Moduł wejść/wyjść eBK 4G/2R
	Puszka instalacyjna ppoż.



- Fragment istniejącej instalacji ppoż. - źródło: Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania opracowana przez firmę F PHU "WATRA" Sp. z o. o. ul. Dekana 6E, 64-100 Leszno z listopada 2013r.
- - - - - Fragment rozbudowanej instalacji ppoż.

BIURO USŁUG POŻARNICZYCH OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA Ryszard Sodomir ul. Planty 20 B 87-800 Włocławek			
TEMAT			
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej			
NAZWA I ADRES OBIEKTU			
Sanatorium MSWiA "ORION" ul. Warzełniana 1, 87- 720 Ciechocinek			
NAZWA RYSUNKU			
RZUT PARTERU - BUDYNEK GŁÓWNY			
PROJEKTANT	PODPIS		
inż. Marcin Kapuściński			
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS		
inż. Ryszard Sodomir			
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
1:100	5.09.2017r.	2 z 5	