


| | | | |
|--|--|---|--|
| nr 01 MASA KŁASTYCZNA 16,50m ² TERAKOTA | nr 11 POM. BIUROWE 8,49m ² TERAKOTA | nr 21 KAZIENKA MĘSKA 6,2m ² TERAKOTA | nr 31 WC INWALIDA 6,42m ² TERAKOTA |
| nr 02 MASA KŁASTYCZNA 15,82m ² TERAKOTA | nr 12 POM. SOCJALNE 9,74m ² TERAKOTA | nr 22 KORYTARZ 264,35m ² TERAKOTA | nr 32 TERAKOTA 67,45m ² TERAKOTA |
| nr 03 MASA KŁASTYCZNA 15,70m ² TERAKOTA | nr 13 SZATNIA MĘSKA 9,92m ² TERAKOTA | nr 23 MASA KŁASTYCZNA 19,02m ² TERAKOTA | nr 33 TERAKOTA 6,54m ² TERAKOTA |
| nr 04 MASA KŁASTYCZNA 15,65m ² TERAKOTA | nr 14 BRUDOWNIK 5,02m ² TERAKOTA | nr 24 SALA ĆWICZEN 86,38m ² TERAKOTA | nr 34 TERAKOTA 6,36m ² TERAKOTA |
| nr 05 MASA KŁASTYCZNA 15,18m ² TERAKOTA | nr 15 SZYB. WINDY 5,82m ² TERAKOTA | nr 25 MASA KŁASTYCZNA 15,74m ² TERAKOTA | nr 35 TERAKOTA 7,25m ² TERAKOTA |
| nr 06 MASA KŁASTYCZNA 14,87m ² TERAKOTA | nr 16 POM. BIUROWE 13,03m ² TERAKOTA | nr 26 LASER 14,69m ² TERAKOTA | nr 36 TERAKOTA 6,66m ² TERAKOTA |
| nr 07 MASA KŁASTYCZNA 15,15m ² TERAKOTA | nr 17 WC DAME 10,41m ² TERAKOTA | nr 27 KL. SCHODOWA 15,20m ² TERAKOTA | nr 37 KOMUNIKACJA 5,07m ² TERAKOTA |
| nr 08 MASA KŁASTYCZNA 17,40m ² TERAKOTA | nr 18 KOMUNIKACJA 5,87m ² TERAKOTA | nr 28 27,86m ² TERAKOTA | |
| nr 09 POK. PIELĘGNARSKI 6,43m ² TERAKOTA | nr 19 SZATNIA Damska 17,93m ² TERAKOTA | nr 29 8,57m ² TERAKOTA | |
| nr 10 KABINET LEK. 9,99m ² TERAKOTA | nr 20 WC MĘSKIE 5,05m ² TERAKOTA | nr 30 5,04m ² TERAKOTA | |

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | Optyczna czujka dymu serii IQ8 |
| | Multisensorowa czujka dymu i temperatury serii IQ8 |
| | Ręczny ostrzegacz pożarowy RDP IQ8 |
| | Moduł wejść/wyjść eBK 4G/2R |
| | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N |
| | Puszka instalacyjna ppoż. |
| | Centrala systemu oddymiania UCS 6000 (8A) |
| | Ręczny przycisk oddymiania PD-63 |
| | Przycisk przewietrzania PP-61 |
| | Siłownik elektryczny 24V |

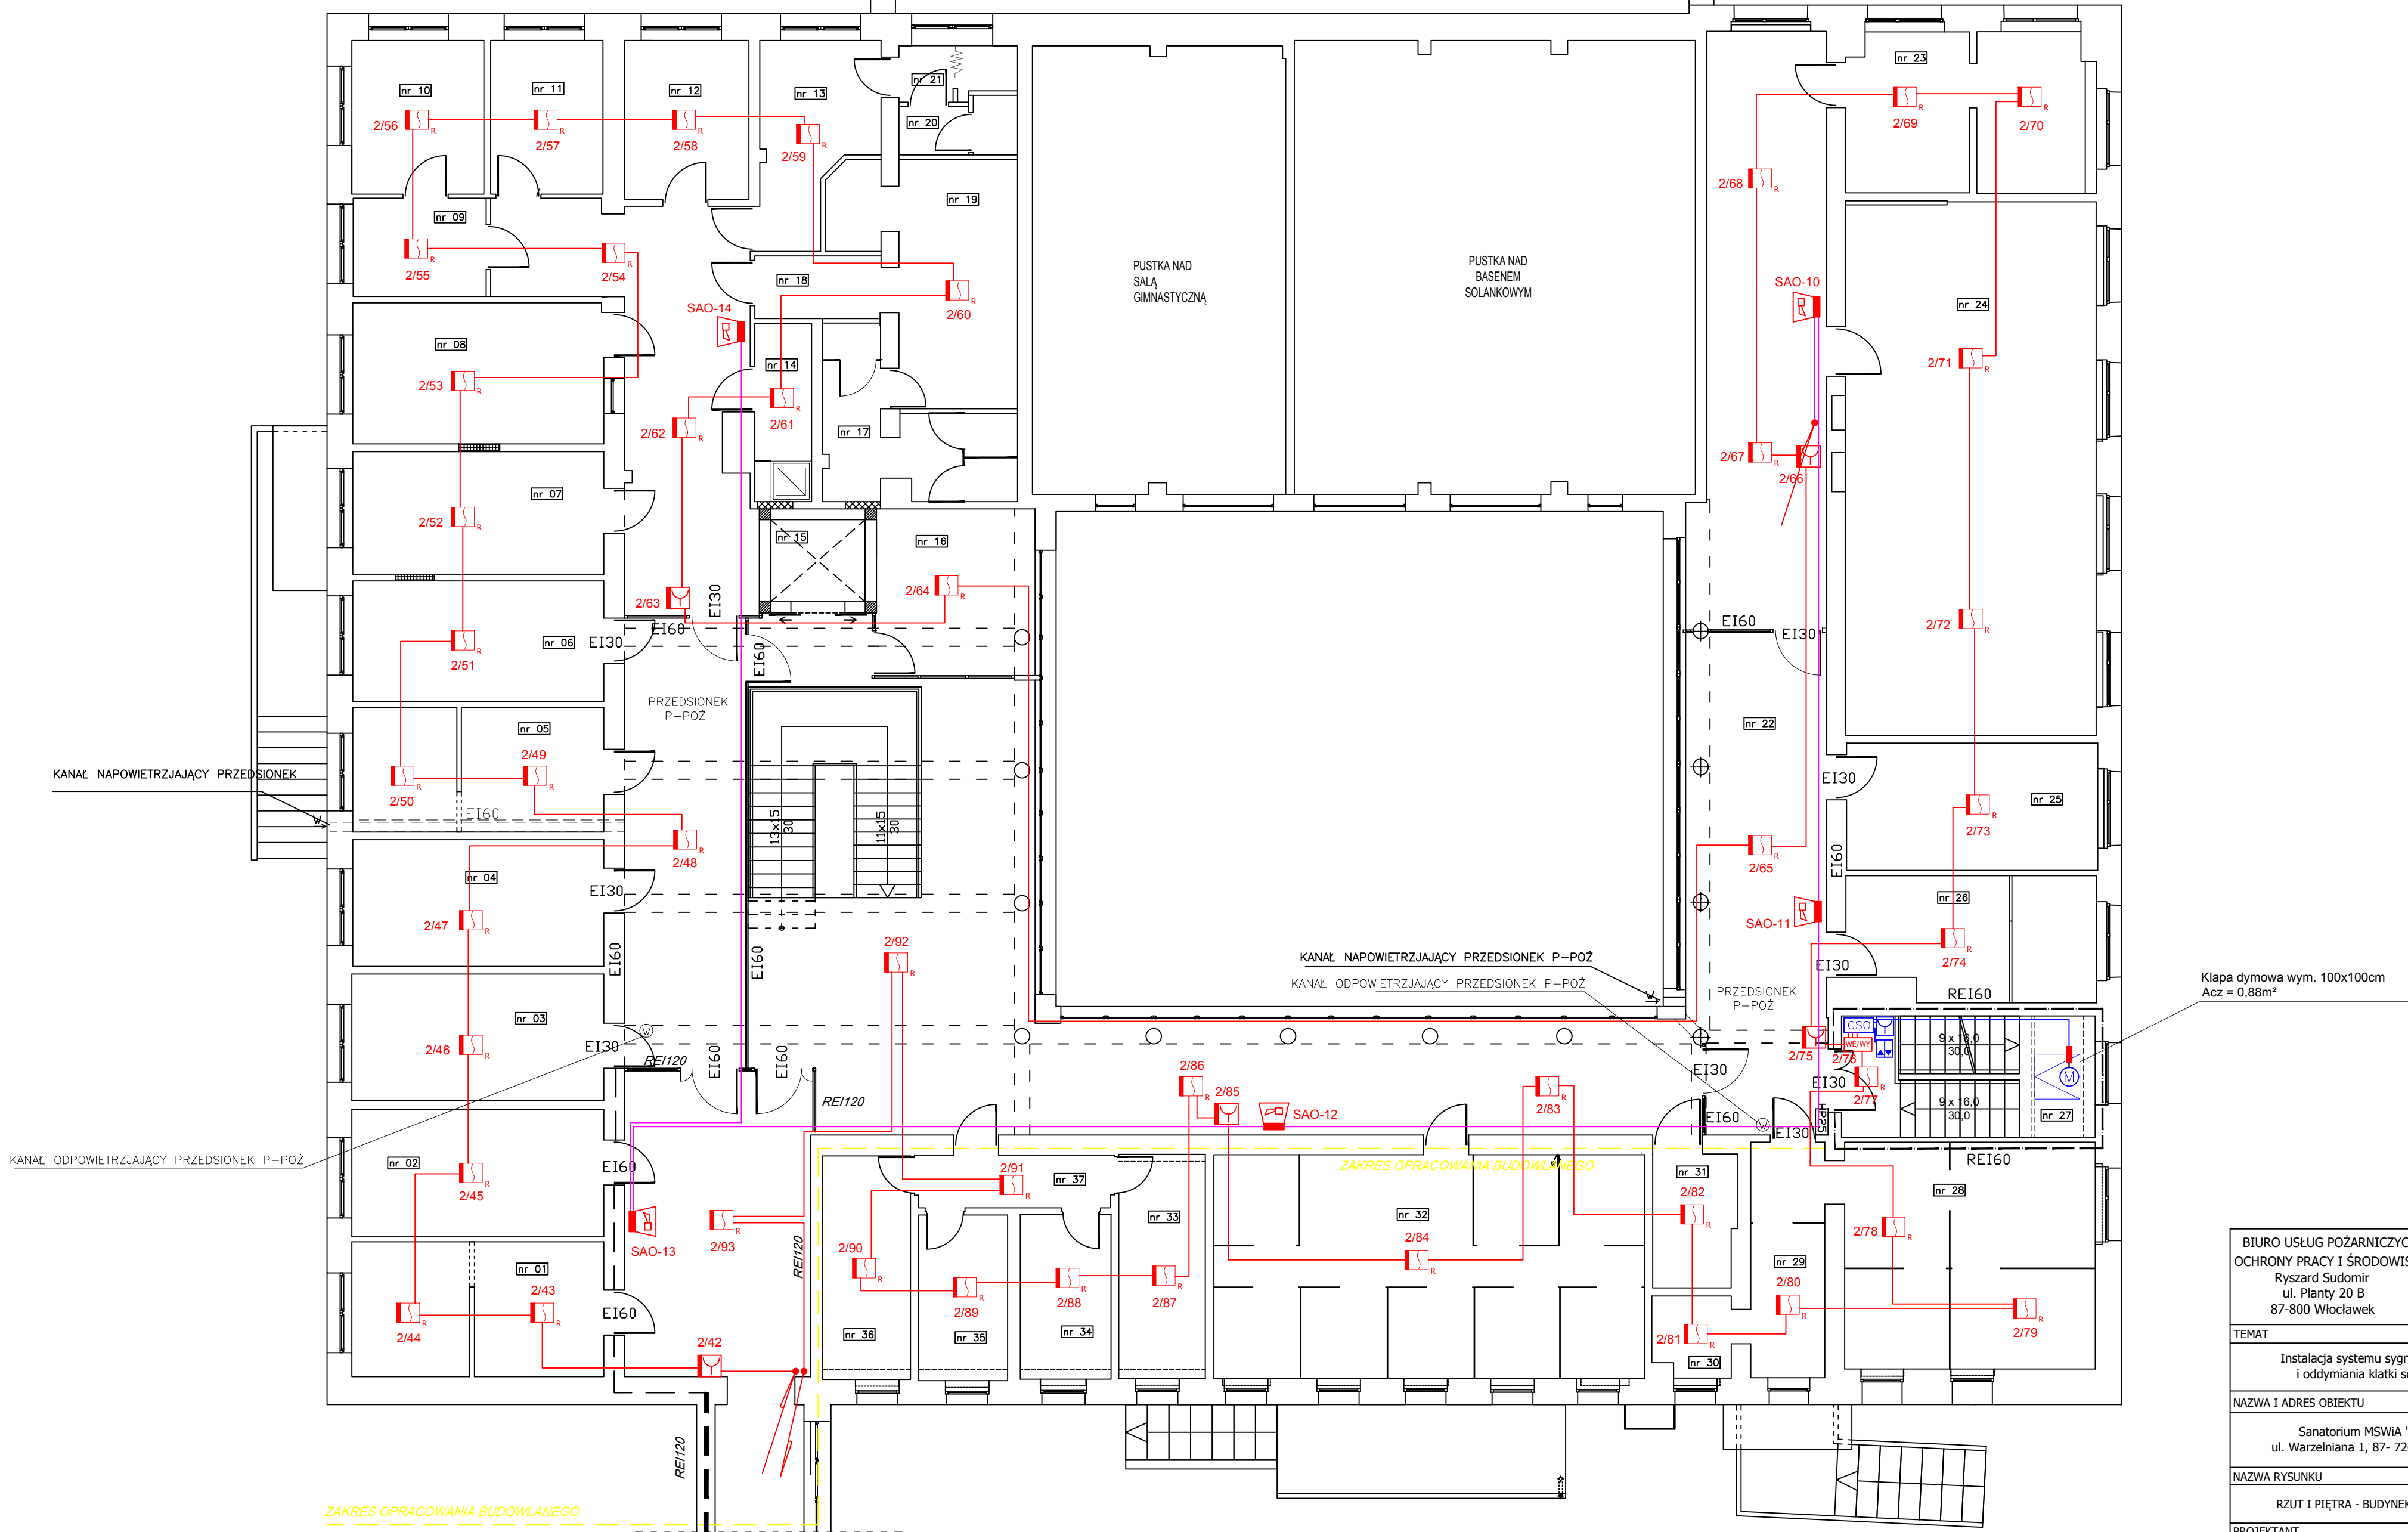

| | |
|--|---------------------|
| BIURO USŁUG POŻARNICZYCH OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA Ryszard Sudomir ul. Planty 20 B 87-800 Włocławek | |
| TEMAT Instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU Sanatorium MSWiA "ORION" ul. Warzełniana 1, 87- 720 Cechocinek | |
| NAZWA RYSUNKU RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK BALNEOLOGII | |
| PROJEKTANT inż. Marcin Kapuściński | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY inż. Ryszard Sudomir | PODPIS |
| SKALA 1:100 | DATA 5.09.2017r. |
| NR RYSUNKU 4 z 5 | |